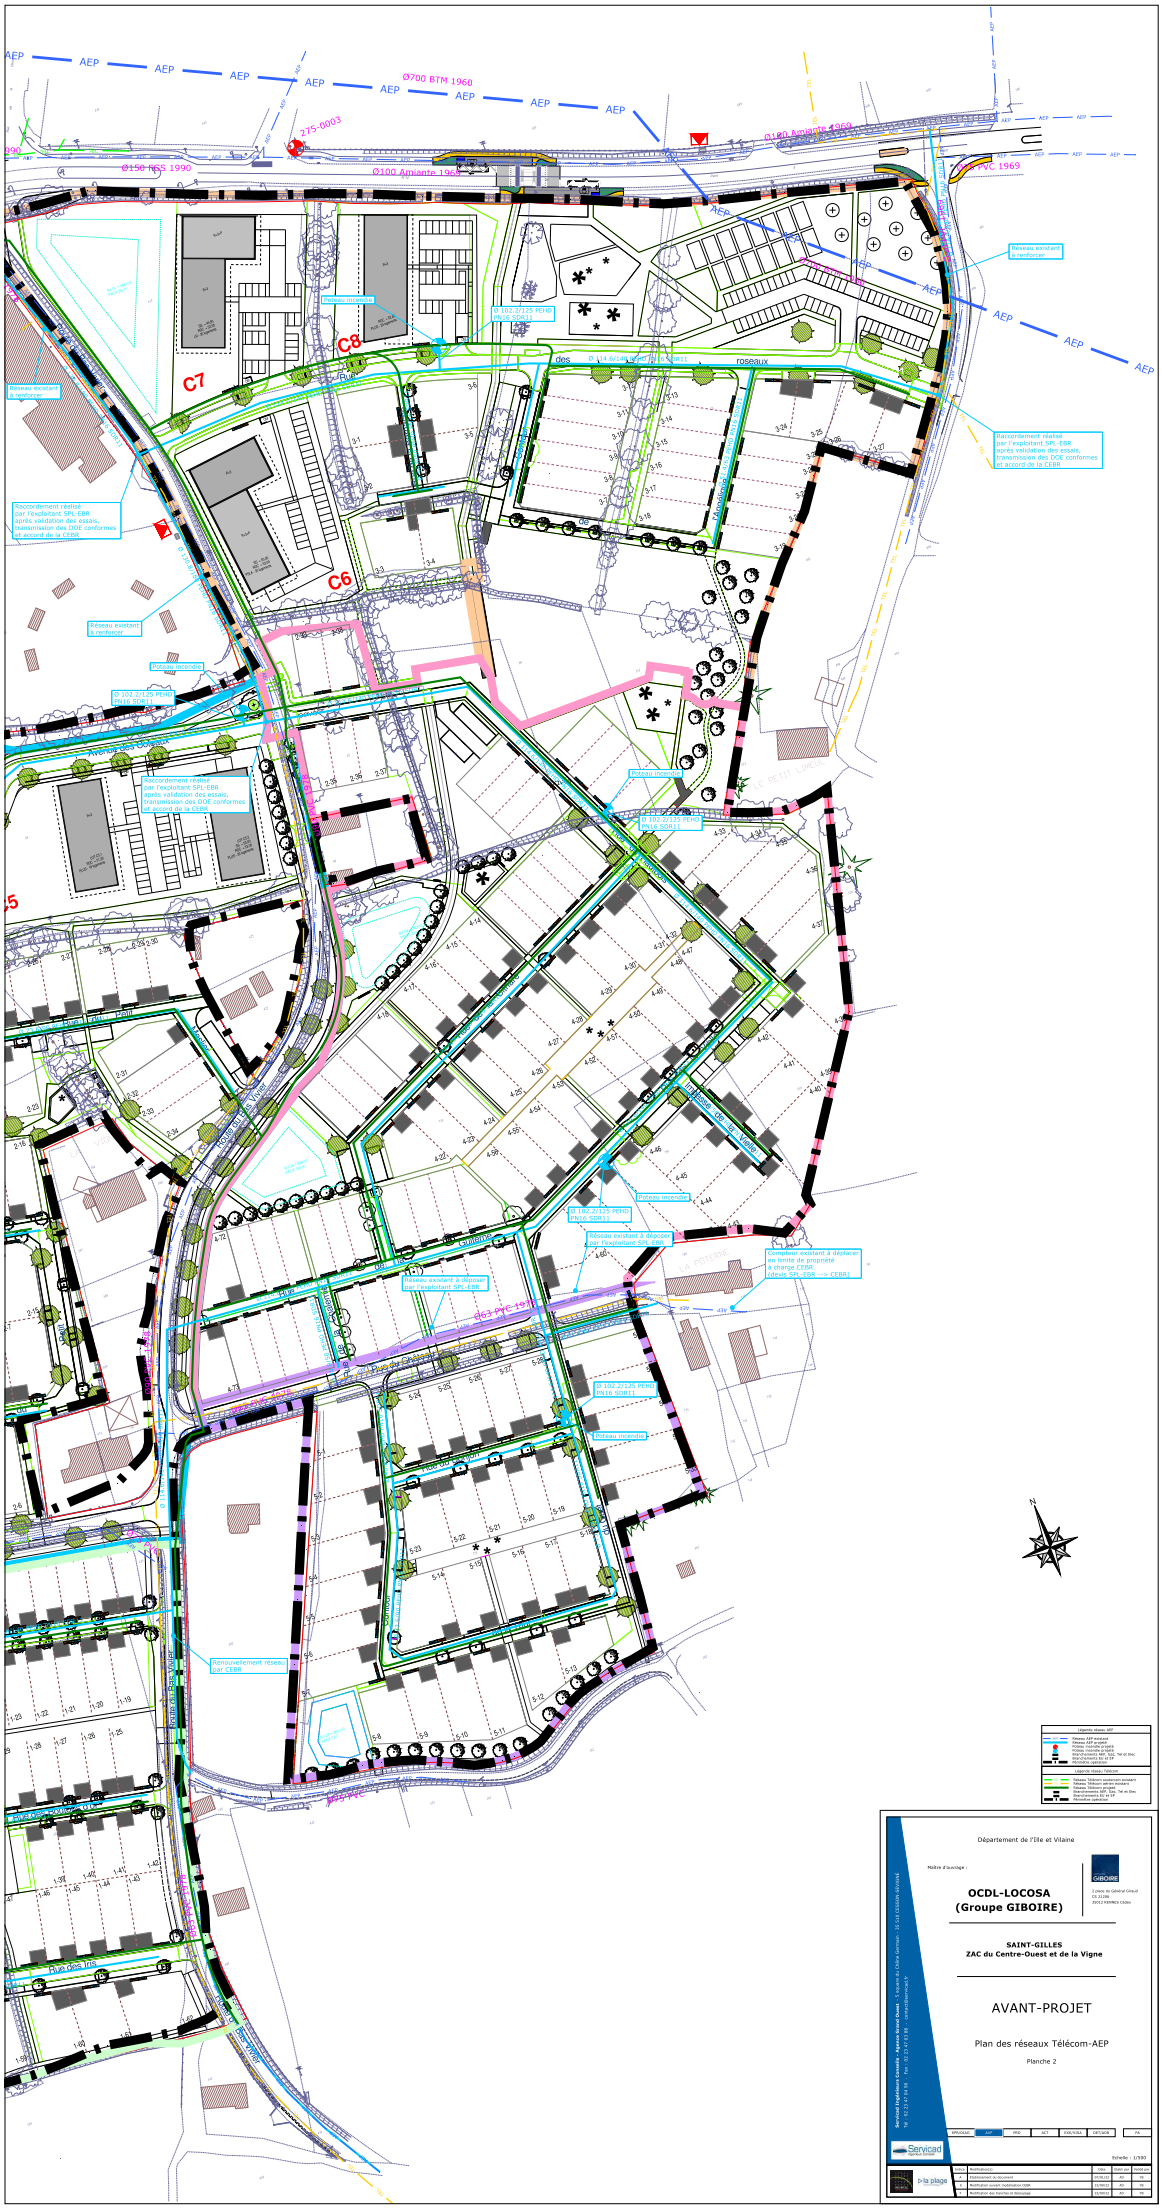
AEP
Ø700 BTM 1960
275-0003
Ø150 FCS 1990
Ø100 Amiante 1960
Ø160 Amiante 1960
PVC 1969
Réseau existant à renforcer
Poteau incendie
Ø 102.2/125 PEHD PN16 SDR11
C8
C7
C6
C5
Raccordement réalisé par l'exploitant SPL-EBR après validation des essais, transmission des DOE conformes et accord de la CEBR
Réseau existant à déposer par l'exploitant SPL-EBR
Réseau existant à déposer par l'exploitant SPL-EBR
Compteur existant à déplacer en limite de propriété à charge CEBR (Gérés SPL-EBR --> CEBR)
Renouvellement réseau par CEBR
Ø63 PVC 1970
Ø63 PVC 1970
Ø63 PVC 1970